


OPREMA ZA TOPLOVODNI KOTAO

POPIS TIPI?NIH UREĐAJA ZA TOPLOVODNE KOTLOVNICE

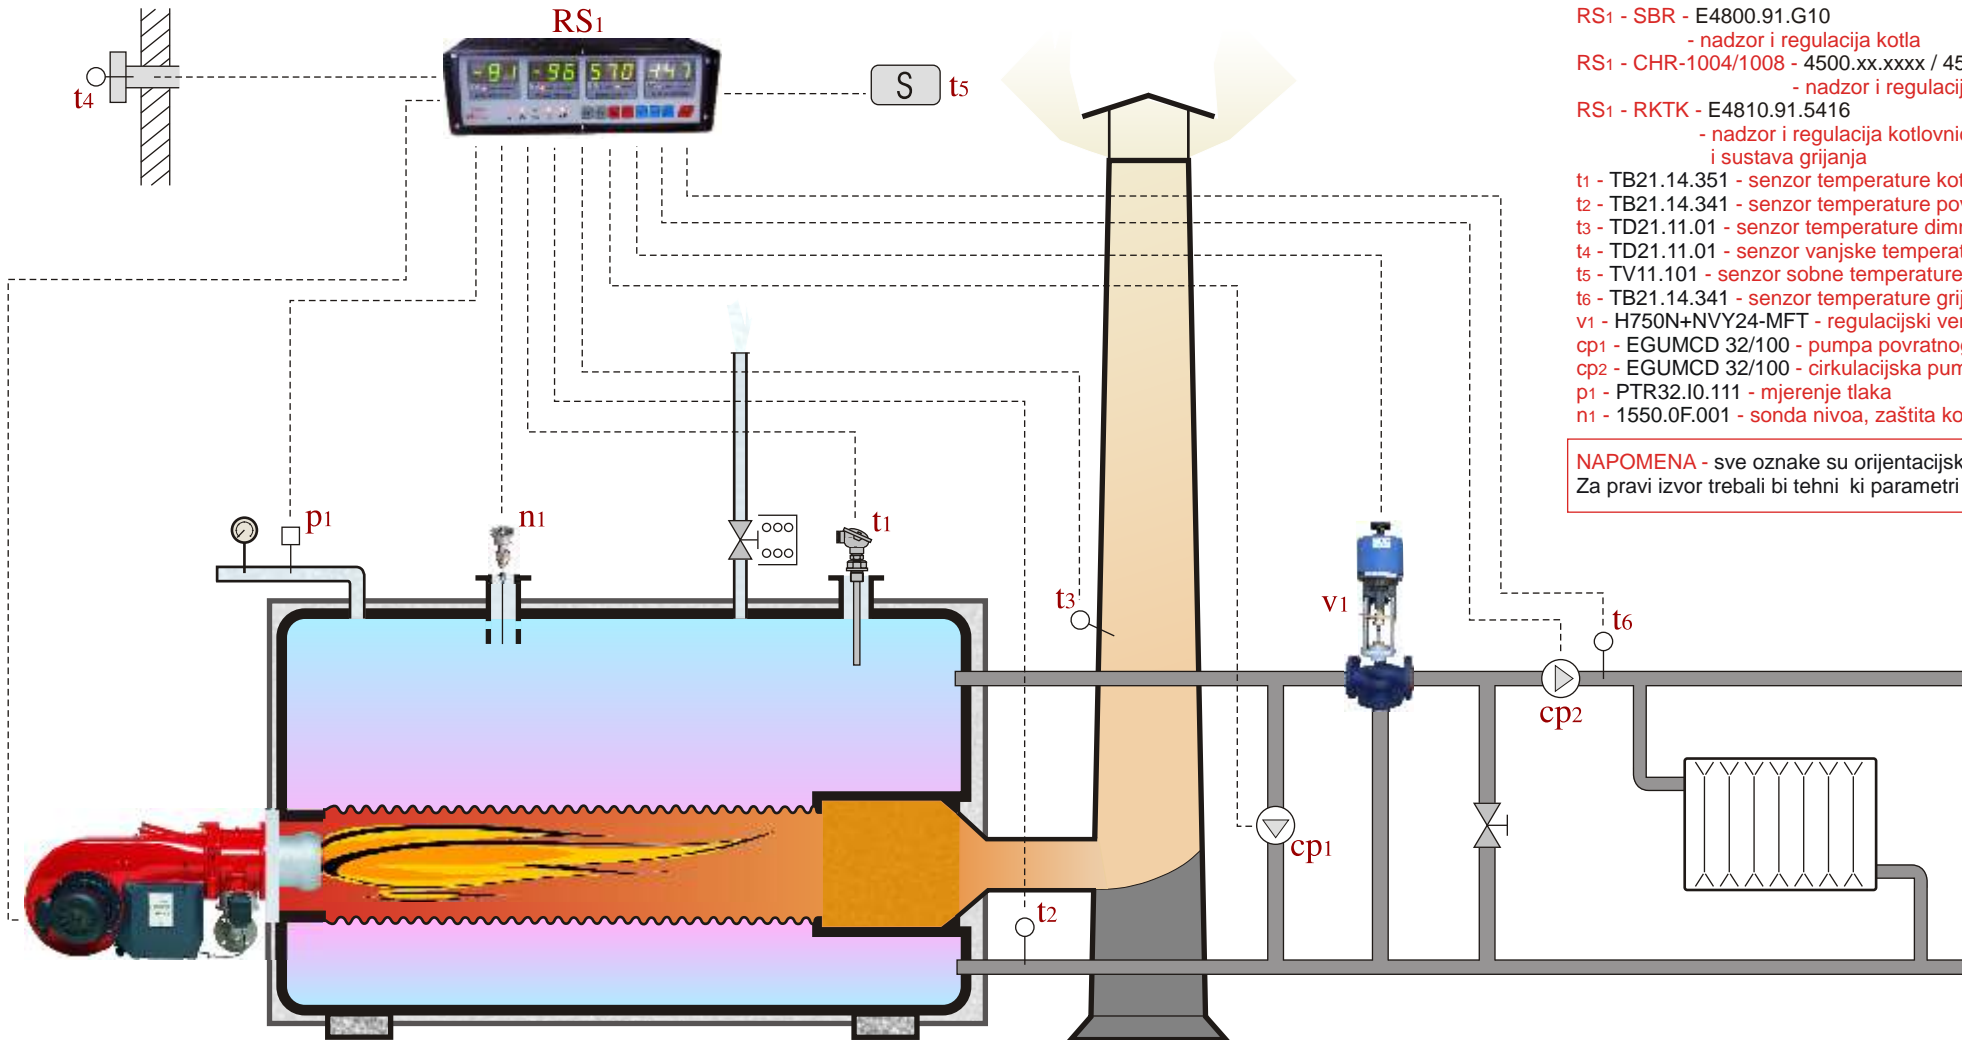

RS1 - SBR - E4800.91.G10

- nadzor i regulacija kotla

RS1 - CHR-1004/1008 - 4500.xx.xxxx / 4511.xx.xxxx

- nadzor i regulacija kotla

RS1 - RKTk - E4810.91.5416

- nadzor i regulacija kotlovnice
i sustava grijanja

t1 - TB21.14.351 - senzor temperature kotla

t2 - TB21.14.341 - senzor temperature povratnog voda

t3 - TD21.11.01 - senzor temperature dimnih plinova

t4 - TD21.11.01 - senzor vanjske temperature

t5 - TV11.101 - senzor sobne temperature

t6 - TB21.14.341 - senzor temperature grijanja

v1 - H750N+NvY24-MFT - regulacijski ventil

cp1 - EGUMCD 32/100 - pumpa povratnog voda

cp2 - EGUMCD 32/100 - cirkulacijska pumpa

p1 - PTR32.I0.111 - mjerenje tlaka

n1 - 1550.0F.001 - sonda nivoa, zaštita kotla

NAPOMENA - sve oznake su orijentacijske.
Za pravi izvor trebali bi tehnički parametri kotlovnice.